



INFORME DEL SIMULACRO AMBIENTAL Y/O OTRAS EMERGENCIAS

1. OBJETIVO

Reportar las actividades ejecutadas durante el simulacro realizado en la Casa de la Cultura el día 26 de abril de 2022 a las 8:00 am, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para mejorar la actividad realizada.

2. ALCANCE

La emergencia se llevó a cabo en el área de almacenamiento de equipos de la Casa de la Cultura, donde se simuló un conato de incendio causado por una sobrecarga eléctrica.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SIMULACRO


1. El día del simulacro el auditorio de la casa de la cultura se encuentra como de costumbre ocupado con un número aproximado de 20 funcionarios de la administración, los cuales se encuentran en una capacitación, más los empleados propios de la secretaria de cultura que para ese día eran de aproximadamente 6 personas.
2. Durante el desarrollo de las actividades normales de la casa de la cultura se escucha un extraño sonido que proviene del cuarto de almacenamiento seguido de la emanación de humo el cual se evidencia por debajo de la puerta.
3. El funcionario del área de sonido y encargado del manejo de estos equipos se dirige al área del conato con el respectivo extintor multipropósito para tratar de contener la emergencia.
4. El personal del área administrativa activa tanto la alarma de evacuación como la comunicación de la emergencia al público asistente de la capacitación en el auditorio y se inicia la evacuación total del edificio al punto de encuentro.
5. Se reporta la emergencia al cuerpo de bomberos voluntario de Sopó, para la debida verificación del área.
6. Se verifica y realiza el conteo del personal que fue evacuado al punto de encuentro.

4. TIPO DE EMERGENCIA SIMULADA

SISMO	
INCENDIO	X
EMERGENCIA SANITARIA	
DERRAMES	
EVACUACIÓN POR ESCAPE DE GAS NAT	
PRIMEROS AUXILIOS	
RESCATE	
OTROS	

5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL SIMULACRO DE EMERGENCIA





- Alarma de evacuación tipo sirena
- Teléfono Celular
- Listados de ingreso de personal y visitantes a la casa de la cultura
- Extintor Multipropósito



6. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS OBSERVADOS:


- Los brigadistas no se encuentran identificados de manera permanente.

7. ASPECTOS POSITIVOS:

- Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la alarma, lo que comprueba que se tiene conocimiento de los códigos de activación de emergencias.
- La evacuación se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
- Se evidencio que los extintores se encuentran en perfecto funcionamiento y distribuidos de manera correcta en las instalaciones.
- Los colaboradores de la secretaria de cultura tienen claro el manejo de extintores y control de un conato de incendio.
- No se presentaron lesionados durante el evento.
- Se contó con el apoyo de la defensa civil para el desarrollo y preparación del simulacro.
- La evacuación se realizó en un tiempo prudente de 3 min 15 seg

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

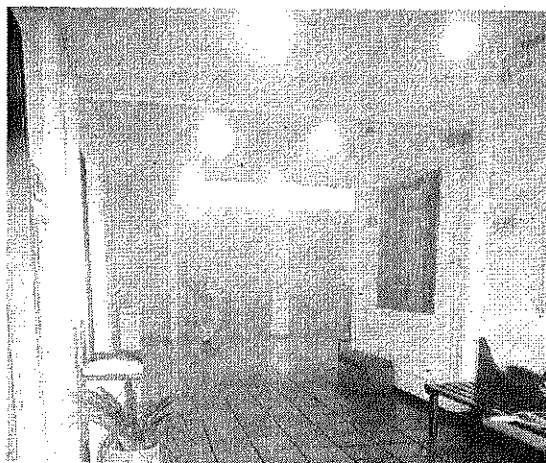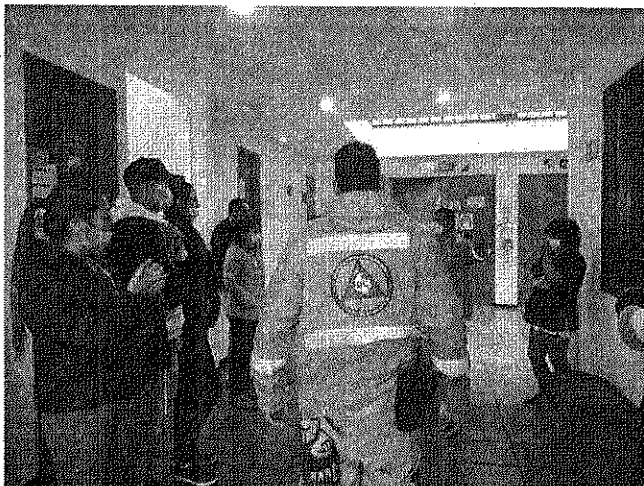



9. CONCLUSIONES

- Es conveniente reiterar a los brigadistas que el uso del brazalete identificativo es fundamental para que los ocupantes reconozcan fácilmente a los miembros de los Equipos de Emergencia.

10. RECOMENDACIONES

- Oficiar a los brigadistas por parte de la secretaria de desarrollo institucional y el área SST, reiterando la importancia y el compromiso del uso permanente del brazalete que los identifica como brigadistas.
- Las áreas donde se encuentren ubicados los tableros eléctricos deberán encontrarse despejadas y libres de obstáculos o elemento potencialmente combustibles.

Persona que realizó el presente informe:

Jennifer Moreno
Líder del SGA

Angie Pulido
Líder del SGSST



Nº SC-CEH313325



TR-SC-2010091997

